



Разработчик:
ООО “ЭкоЛаб”

Директор

_____ Арасланов Р.Ш.
“ ” 2013г.

Заказчик:
Администрация Коршикского
сельского поселения Оричевского
района Кировской области
Администрация Коршикского
сельского поселения.

Глава администрации
_____ Корчёмкин В.И.
“ ” 2013 г.

**Схема водоснабжения и водоотведения
Коршикского сельского поселения
Оричевского района Кировской области на
период до 2028 года**

г. Киров, 2013г.



Сведения об исполнителе отчета:

Полное наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью “ЭкоЛаб”
Юридический адрес:	610049, Кировская область, г. Киров, ул. Московская, д.90а
Фактический адрес:	610913, Кировская область, г. Киров, п. Костино, ул. Парковая, д.15
Телефон:	(8332) 754-054
Факс:	(8332) 50-87-05
E-mail:	ekolab@inbox.ru, ekolab-energo@inbox.ru
Вид осуществляемой деятельности:	Разработка схем водоснабжения и водоотведения

Директор

_____ Арасланов Р.Ш.
подпись

**Ответственный исполнитель-
Инженер**

_____ Скутина Е.С.
подпись



Оглавление

Введение	6
Глава 1. Характеристика Коршикского сельского поселения Оричевского района Кировской области	8
Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	10
2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования	10
2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	11
2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды	14
2.4. Описание технологических зон водоснабжения	15
2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций ...	15
2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения	15
2.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения	16
2.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	16
2.9. Для зон распространения вечномерзлых грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды	17
Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление	18
3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды	18
3.2. ТERRITORIALНЫЙ водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений	18
3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей	19
3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки.....	19
3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета.....	21
3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	22
Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения	23
4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	23
4.2. Описание территориальной структуры потребления воды	23
4.3. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	23
4.4. Перспективные водные балансы	24
4.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	25
Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	27

5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.....	27
5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления	27
5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации... ..	28
Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения	29
6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях	29
6.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях	29
6.3. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	30
6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций	30
6.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен	30
6.6. Сведения о развитии систем управления режимами водоснабжения	30
6.7. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение	31
Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	32
7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод	32
7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.....	32
Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	33
Глава 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования	34
9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования	34
9.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений	34
9.3. Описание технологических зон водоотведения	34
9.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод	34
9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них	35
9.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	35
9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду.....	36
9.8. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения	36

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования	36
Глава 10. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения.....	37
10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения	37
10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока.....	37
10.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения	38
10.4. Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита	38
Глава 11. Перспективные расчетные расходы сточных вод.....	39
11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод.....	39
11.2. Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений.....	39
11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений.....	40
Глава 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.....	41
12.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки.....	41
12.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки	45
12.3. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации...	45
Глава 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	46
13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения...	46
13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод	46
Глава 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	47

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по определению долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения Коршикского сельского поселения Оричевского района Кировской области (далее – схема ВС и ВО) разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Основанием для разработки Схемы являются:

1) Договор № 261113 Администрация Коршикского СП Оричевского района по разработке схем водоснабжения и водоотведения от 26 ноября 2013 года.

2) Информация организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение:

- Документы территориального планирования;

- Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов,

- Документы территориального и стратегического планирования;

- Картографическая информация;

- Информация о техническом состоянии объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения;

- Информация о соответствии качества горячей воды и питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- Информация о соответствии качества очистки сточных вод требованиям законодательства в области охраны окружающей среды;

- Информация об инвестиционных программах, планов по снижению сбросов;

- Данные о динамике потребления воды и уровне потерь воды.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:

- Бесперебойное снабжение населенных пунктов питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;
- Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения и удовлетворение нужд потребителей по объему и качеству услуг;
- Модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;
- Обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду.

Глава 1. Характеристика Коршикского сельского поселения Оричевского района Кировской области

Коршикское сельское поселение — муниципальное образование в составе Оричевского района Кировской области России. Центр-село Коршик

Географическое положение села Коршик:

Село Коршик находится на юго-востоке Оричевского района. До районного центра - пгт.Оричи, расположенного на Транссибирской магистрали, от Коршика - 29 километров, до областного центра- города Кирова-51 километр. Село Коршик и город Киров соединяет автомобильная дорога Киров-Советск. Село располагается на реке Корше, которая является правым притоком реки Илгани, правого притока Сингиревки (Снигиревки).

Предыстория села Коршик, происхождение названия села:

В окрестностях села Коршик, на левом берегу реки Ивкины, у деревни Дербени, в 2006 году было обнаружено поселение эпохи мезолита. Площадь памятника около 4000 кв.м. В ходе прокладки газопровода были найдены и собраны различные кремневые изделия. Кроме того, несколько ниже по течению реки Ивкины, на её правом берегу, у деревни Холуи (Холуй), напротив санатория Сосновый Бор, в 2006 году, в ходе прокладки газопровода были обнаружены два поселения эпохи мезолита (8-6 тыс. до н.э.), и одно местонахождение кремния, датированное мезолитом и неолитом. А выше по течению, у деревни Угор, на правом берегу Ивкины, в 1980 году была обнаружена стоянка, датированная мезолитом и неолитом.

Первые документальные сведения о окрестностях будущего села можно найти в переписи Вятской земли 1710 года. Среди новых населённых пунктов Илганской волости упоминается "Адыжевская починок Коршиков", который можно соотнести с деревней Большой Коршик, располагающейся в верховьях речки Коршика (Коршик, Корша). В этом же документе называется ряд населённых пунктов, которые позднее вошли в Коршикскую волость, правда иногда под другими названиями: починок Кадесников, починок Чюркинской, починок Кадечников, починок Бонёвской, починок Бутырской, починок Дорбенской, починок Песчанка, починок Меркуря Нориных, починок Безсолинской, починок Грызихинской, починок Доровских. Это были деревни: Кадесниково, Елизаровцы, Исаковцы, Бонёво, Бутырки, Дербени, Песчанка, Большие Норинцы, Безсолица, Большая Грызиха.

По одной из версий название села объясняется как место, где недавно корчевали ("коршевали") лес под пашню ("карш"-пень, "корчить"-выкорчёывать корни деревьев, очищать вырубленный лес под пашню).

Другое традиционное объяснение происхождения названия села - от слова Корчика.

Учитывая первое упоминание слова "Коршик" в официальных документах - починок Коршиков, можно предположить, что это слово первоначально было прозвищем -Коршик, от которого и произошло название речки.

История села Коршик:

Село Коршик возникло на старом водно-волоковом пути с реки Ивкины на реку Сингиревку.

В 1720 году епископ Вятский и Великопермский Алексий дал разрешение на строительство церкви в честь Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев в Илганской волости у речки Коршика. С этого времени начинается история села Коршик.

В поселение входят 11 населённых мест:

- село Коршик;
- деревня Большой Коршик;
- деревня Елизаровцы;
- деревня Кадесниково;
- деревня Мудрень;
- деревня Малая Грызиха;
- деревня Филимоновщина;
- деревня Липатенки;
- деревня Астраповцы;
- деревня Большое Рогово;
- деревня Бонево.

Население сельского поселения составляет 1415 человек (Данные Всероссийской переписи населения 2010 года).

Глава 2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

Водоснабжение Коршикского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения.

2.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования

На территории Коршикского сельского поселения централизованной системой водоснабжения обеспечены: с. Коршик, д. Большой Коршик, д. Мудрень и д. Бонёво. В остальных деревнях население пользуется грунтовой водой из колодцев и скважин.

На территории сельского поселения две коммерческие организации осуществляют централизованное водоснабжение: ООО ЖКХ «Коршикское» и ООО «Агрофирма Коршик».

№ п/п	Наименование населённого пункта	Коммерческая организация, осуществляющая водоснабжение	Количество абонентов	Количество приборов учёта
1	с. Коршик	ООО «Агрофирма Коршик»	45	-
2	д. Большой Коршик		656	413
3	д. Мудрень			
4	д. Бонёво	Администрация Коршикского СП	8	-

Ремонт, контроль параметров водопроводной сети и оплату за электроэнергию производит ООО ЖКХ «Коршикское» совместно с администрацией Коршикского сельского поселения и ООО «Агрофирма Коршик».

Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и других поверхностных источников водоснабжения.

2.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Коршикского сельского поселения организовано из подземных источников. В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов приняты подземные воды, добыча которых осуществляется с помощью артезианских водозаборных скважин и шахтных колодцев.

Общая суммарная установленная производственная мощность скважин составляет 0,059 тыс. м³/час.

Эксплуатацией артезианских скважин на территории поселения занимается ООО ЖКХ «Коршикское» и ООО «Аграфирма Коршик».

Сведения о водоснабжении населенных пунктов представлены в таблице 2.1.

Сведения об артезианских скважинах представлены в таблице 2.2

Сведения о технических характеристиках установленных насосов представлены в таблице 2.3

Таблица 2.1 – Сведения о водоснабжении населенных пунктов

Населенный пункт	Источник водоснабжения	Водопроводные сооружения и сети
<u><i>Хозяйственно-питьевые нужды населения.</i></u>		
с. Коршик, д. Большой Коршик	Артезианские скважины № 6426, №5940, №6425, №5922, №5695 и №4008 расположены в с. Коршик. Имеются павильоны.	Водопроводная сеть разветвленная из чугунных, стальных и полиэтиленовых труб Ø25-108мм.
д. Бонёво	Артезианская скважина, №7401 расположена в д. Бонёво. Имеется павильон.	Общая протяженность около 16 км. Водонапорные башни.
д. Мудрень	Артезианская скважина №5668 расположена в д. Мудрень. Имеется павильон. Шахтные колодцы.	
Остальные населённые пункты	Шахтные колодцы.	нет

Таблица 2.2 – Сведения об артезианских скважинах

№ скважины	Год бурения	Глубина скважины, м	Марка насоса	Производительность насоса, м ³ /сут	Отклонение химико-бактериологических показателей воды от СанПиН 2.1.4.1074-01
№6426	1987	81	ЭЦВ-6-6,5-110	156	-
№5940	1983	70	ЭЦВ-6-6,5-110	156	-
№6425	1987	84	ЭЦВ-6-6,5-110	156	-
№4008	1973	88	ЭЦВ-5-6,3-80	151,2	-
№5922	1983	68	ЭЦВ-6-6,5-110	156	-
№5695	1981	91	ЭЦВ-6-10-85	240	-
№5668	1981	67	ЭЦВ-6-10-85	240	-
№7401	-	-	ЭЦВ-6-6,5-110	156	-

Таблица 2.3 – Технические характеристики насоса

Наименование	Подача, м ³ /ч	Напор, м	Длина, мм	Диаметр, мм	N, кВт	Потребляемый ток, А	Масса, кг
ЭЦВ-6-6,5-110	6,5	110	1230	145	4	9	62
ЭЦВ-5-6,3-80	6,3	80	1380	120	3	10	49
ЭЦВ-6-10-85	10	85	1200	145	4	8	66

Территория Коршикского сельского поселения обеспечена подземными водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. Организованы резервуары холодной воды для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий, в случае выхода из строя всех головных сооружений.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 вокруг скважин должна быть предусмотрена организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- I-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждена проволочным забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей;
- II-й и III-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определено расчетным путем, соответственно на 200 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На всех водозаборах должны проводиться все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям:

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

2.3 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

В скважинах №6426, №5940, №6425, №5922, №5695, №5668, №7401 и №4008 при бурении установлены фильтровальные колонны и произведена однослойная гравийная засыпка фильтра. Сооружения очистки и подготовки воды отсутствуют.

При проведении анализа качества воды превышений не выявлено по СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случае отклонения параметров от нормативов следует обратиться в специализированные организации для проектирования и монтажа сооружений очистки воды.

2.4. Описание технологических зон водоснабжения

Скважины в сельском поселении параллельно снабжают холодной водой всех потребителей (жилые дома и здания социальной сферы).

2.5. Описание состояния и функционирования существующих насосных станций

Подача воды потребителям осуществляется самотеком по водопроводным трубам. Давление в системе создается водонапорными башнями, куда скважинными насосами подается вода. Повышающие насосные станции отсутствуют.

2.6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Водопроводные сети проложены из стальных, полиэтиленовых и чугунных трубопроводов диаметром от 25 до 108 мм общей протяженностью около 16 км. Прокладка основных водоводов проводилась в 1980х годах.

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных – 50 лет, асбоцементных – 30 лет, полиэтиленовых – 50 лет. Общий износ водопроводных сетей составляет 80%.

При сильном износе в трубопроводах возможно попадание элементов, образовавшихся при коррозии металла: железо, медь, свинец. К тому же ночью потребление воды ниже, она застаивается в трубах, и начинаются коррозия и микробиологическое загрязнение. В потоке воды на гладкой поверхности колониям бактерий размножаться трудно, в изношенных трубах множество раковин и углублений, где есть возможность микробиологического загрязнения.

Рекомендуется замена магистральных труб на полиэтиленовые. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы как при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока

службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

2.7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В настоящее время на территории поселения наряду с централизованным водоснабжением часть пользуется колодцами. В состав Коршикского сельского поселения входит 7 населенных пунктов, не имеющих централизованного водоснабжения.

Как правило, вода децентрализованных источников по бактериологическим показателям не соответствует гигиеническим и санитарно-техническим нормативам в большинстве случаев. Характерным для воды децентрализованных источников является загрязнение азотом амиака, нитратами, что связано как с влиянием близ расположенных источников загрязнения, так и с неудовлетворительной эксплуатацией и обслуживанием децентрализованных источников водоснабжения и водоотведения. Подземные воды, по сравнению с поверхностными, имеют более высокое качество, менее подвержены химическому, бактериологическому и радиоактивному загрязнению и предназначены, прежде всего, для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1075-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения».

2.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

В Коршикском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Приборный учет объемов потребления воды организован не у всех абонентов жилого сектора и социального обслуживания;
2. Отсутствия приборов учёты на скважинах;
3. Отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;
4. Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

2.9. Для зон распространения вечномерзлых грунтов - описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Коршикского сельского поселения отсутствуют.

Глава 3. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды

Коммерческий учет воды на комплексе водозaborных сооружений не организован.

Объем реализации холлодной воды в 2013 году составил 72100 м³. Объем забора воды из скважин фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходов воды на собственные и технологические нужды, потерями воды в сети. Общий водный баланс представлен таблице 3.1

Таблица 3.1 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2013 год

Показатель		Значение
Наименование	Единица измерения	
Поднято воды	м ³	72100
Возврат в голову сооружений промывных вод	м ³	-
Технологические расходы (с.н. КВОС)	м ³	1520
Объем пропущенной воды через очистные	м ³	-
Подано в сеть	м ³	70580
Потери в сетях	м ³	-*
Потери в сетях % от поданной воды	%	-
Отпущено воды всего	м ³	70580

*отсутствуют приборы учёта отбиаемой из скважин воды и у части абонентов.

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по зонам действия водопроводных сооружений

В Коршикском СП централизованное водоснабжение осуществляется на территории четырёх населенных пунктов. Централизованным водоснабжением занимаются две коммерческие организации. Разбиения потребления воды по территориальной структуре отсутствует в виду общей водопроводной сети в с. Коршик и д. Большой Коршик.

3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Коршикского СП по группам потребителей представлена на рисунке 3.1.

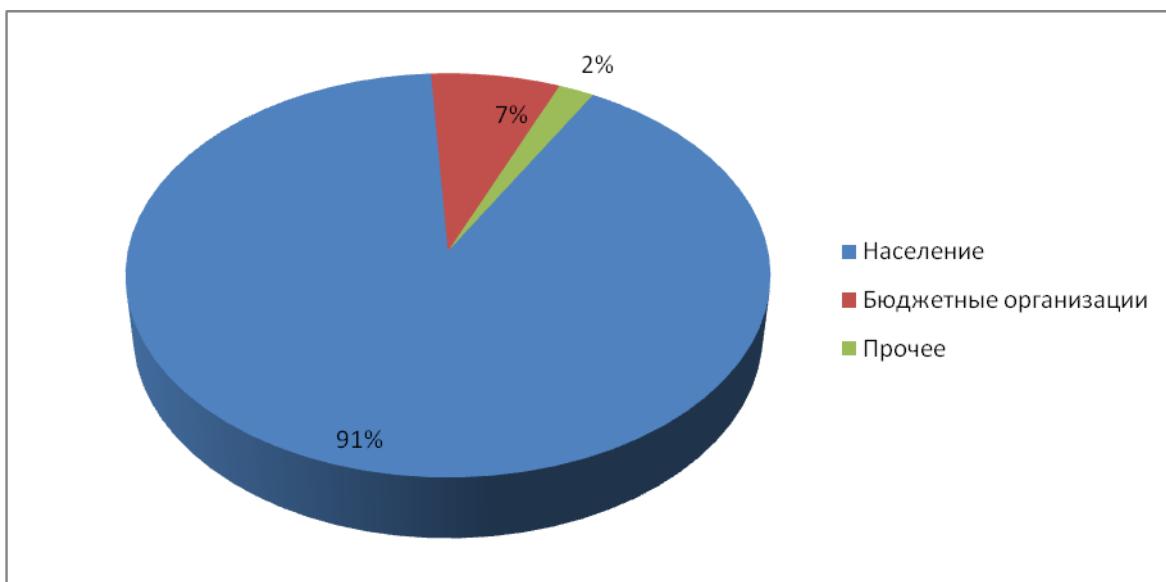


Рисунок 3.1. Структурный водный баланс Коршикского СП

Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 3.3 (годовой и в сутки максимального водопотребления). Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Таблица 3.1 – Структурный водный баланс подачи воды

Потребители	Годовое потребление, м ³	Сутки максимального потребления, м ³
Население	64030	210,5
Бюджетные организации	5130	16,9
Прочее	1420	4,7
Итого	70580	232,0

3.4. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки

Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйствственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления.

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйствственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение наружные сети и сооружения» предусмотрены следующие расчетные среднесуточные расходы на хозяйствственно-питьевые нужды одного жителя: 125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий.

В Коршикском СП удельная норма потребления принимается равной 140 литров в сутки на человека.

3.5. Описание системы коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам и анализ планов по установке приборов учета

Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования ... в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к ... системам централизованного водоснабжения...».

Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета воды на момент обследования отражены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Количество установленных водяных счетчиков по Коршикскому СП

Наличие	Кол-во
установлены	413
отсутствуют	296



Рисунок 3.2. Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета.

Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у 42% потребителей.

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Коршикском СП планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2014 по 2028 год ожидается тенденции к уменьшению водопотребления жителями и предприятиями Коршикского СП.

Глава 4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

4.1. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Потребление воды в 2013 году (рассчитано исходя из нормативов и данных о фактическом потреблении) составило 70580 м^3 , в средние сутки 194 м^3 , в максимальные сутки расход составил 232 м^3 . К 2028 ожидаемое потребление составит $65100,7 \text{ м}^3$, в средние сутки 178 м^3 , в максимальные сутки расход составил 214 м^3 .

4.2. Описание территориальной структуры потребления воды

Насосные станции I подъема воды находятся в павильонах над водозаборными скважинами. Доля объема воды перекачиваемой данными станциями составляет 100%. На территории Коршикского СП централизованное водоснабжение осуществляется в четырёх населенных пунктах: с. Коршик, д. Большой Коршик, д. Мудрень и д. Бонёво.

4.3. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при её транспортировке приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Сведения о фактических потерях воды

Год	Показатели			
	Подано в сеть, м^3	Потери в сетях		Отпущено потребителю, м^3
		Годовые, м^3	Среднесуточные, м^3	
2013	70580	-	-	70580

Планируемые годовые потери воды при её транспортировке представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Сведения о планируемых потерях воды

Год	Показатели			Отпущено по- потребителю, м ³	
	Подано в сеть, м ³	Потери в сетях			
		Годовые, м ³	Среднесуточные, м ³		
2014	69168,4	0	0,0	69168,4	
2015	67785,0	0	0,0	67785,0	
2016	66429,3	0	0,0	66429,3	
2017-2028	65100,7	0	0,0	65100,7	

4.4. Перспективные водные балансы

Перспективный общий водный баланс Коршикского СП представлен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Перспективный общий водный баланс на 2013-2028 гг.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017-2028
Поднято воды, м ³	72100,0	70688,4	69305,0	67949,3	66620,7
Возврат в голову соору- жений промывных вод, м ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Технологические расхо- ды (с.н. КВОС), м ³	1520,0	1520,0	1520,0	1520,0	1520,0
Объем пропущенной во- ды через очистные, м ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подано в сеть, м ³	70580,0	69168,4	67785,0	66429,3	65100,7
Потери в сетях, м ³	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отпущено воды всего, м ³	70580,0	69168,4	67785,0	66429,3	65100,7

Перспективный структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей Коршикского СП представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Перспективный структурный водный баланс на 2013-2028 гг.

Показатель	2013	2014	2015	2016	2017-2028
Население	64030	62749	61494	60265	59059
Бюджетные организации	5130	5027	4927	4828	4732
Прочее	1420	1392	1364	1336	1310
Итого	70580	69168	67785	66429	65101

4.5. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

В Коршикском СП максимальные потребные расходы воды для хозяйствственно-питьевого водопровода в настоящем проекте определены в таблице 4.5 согласно ГОСТ 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 4.5 - Максимальные потребные расходы воды

Наименование	Кол-во потребителей	Максимальное удельное потребление, м ³ /сут
Коршикское СП	709	232,0

Покрытие данных расходов осуществляется за счет установленных водозаборных насосов (таблица 4.6).

Таблица 4.6 – Характеристика насосного оборудования

Скважина	Эксплуатируемый насос		
	марка	мощность, кВт	подача, м ³ /ч
№6426	ЭЦВ-6-6,5-110	4	6,5
№5940	ЭЦВ-6-6,5-110	4	6,5
№6425	ЭЦВ-6-6,5-110	4	6,5
№4008	ЭЦВ-5-6,3-80	3	6,3
№5922	ЭЦВ-6-6,5-110	4	6,5
№5695	ЭЦВ-6-10-85	4	10
№5668	ЭЦВ-6-10-85	4	10
№7401	ЭЦВ-6-6,5-110	4	6,5
Итого:		31	58,8

Из таблицы 4.6 видно, что существующей мощности водозаборного оборудования достаточно чтобы покрыть потребность населения Коршикского СП в холодной воде.

Глава 5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

5.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Генеральным планом муниципального образования Коршикского сельского поселения предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, строительство новых объектов водоснабжения, реконструкция существующих объектов. Наблюдается тенденция к уменьшению водопотребления по годам, в связи с уменьшением численности населения. Нет необходимости в строительства новых объектов системы водоснабжения.

5.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Водоснабжение поселения планируется осуществлять от существующих подземных источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение скважин в с. Коршик, д. Мудрень и д. Бонёво.

При этом предусматриваются следующие мероприятия:

- Оборудование скважин новыми водонапорными башнями;
- Установка приборов учёта холодной воды на скважины;
- Установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды.

Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устраниТЬ непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется вели-

чина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Реконструкция водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации.

Под реконструкцией сельских водозаборов подразумевается:

- Строительство станции очистки артезианской воды производительностью 30 м³/час;
- Строительство новых резервуаров чистой воды;
- Замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций.

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующего и пожарного запасов.

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями.

В качестве водозаборных сооружений следует, как правило, применять мелко трубчатые водозаборные скважины или шахтные колодцы; при соответствующем обосновании могут применяться каптажи родников.

5.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения.

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоизготовки.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Коршикского поселения.

6.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях

Зоны с избытком и зоны с дефицитом производительности отсутствуют. Есть необходимость в строительстве магистральных водопроводных сетей для перераспределения потоков и подключения перспективных объектов.

6.2. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях

Объекты новой застройки отсутствуют, в связи с этим, нет необходимости в строительстве нового водопровода и перераспределении технологических зон.

Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения рекомендуется следующий вариант схемы водоснабжения населенных пунктов:

1. Вода от скважин водозаборного узла поступает на станцию очистки, откуда через насосную станцию II подъема подается в распределительную водопроводную сеть;
2. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкости резервуаров, необходимых для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды, принимается согласно требованиям нормативной документации.

Система водоснабжения поселения принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

6.3. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Для обеспечения нормативной надежности и качества подаваемой воды (устранение «вторичного загрязнения в трубопроводах водоснабжения) рекомендуется замена 0,55 км уличных сетей водоснабжения. Данные по замене трубопроводов указано в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Замена трубопроводов

Наименование	Протяженность, м	Расположение
Водопроводные сети (стальные)	550	с. Коршик

6.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство насосной станции II подъема, которая служит для забора воды из резервуаров и подачи в сеть водопровода.

6.5. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Требуется замена водонапорных башен.

При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство резервуаров чистой воды, которые предусмотрены для хранения регулируемых и пожарного запасов.

6.6. Сведения о развитии систем управления режимами водоснабжения

Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах отсутствует. Развитие данных систем рекомендуется с организацией приборного учета и возможностью диспетчеризации в соответствии с Федеральным законом РФ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

6.7. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение

Приборный учет у 296 абонентов из 709 не организован. Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у абонентов для уменьшения нецелевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения.

Глава 7. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

7.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

При строительстве систем очистки холодной воды из артезианских скважин, предусмотреть сбор промывной воды после промывки фильтров; реагентную обработку промывных вод; обезвоживание осадка промывных вод.

7.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На момент обследования водоподготовка не организована. Химические реагенты не используются. Для предотвращения вредного воздействия химических реагентов необходимо разработать правила безопасности при работе и хранении химических веществ на основании нормативных актов РФ.

Глава 8. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Таблица 8.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование меро- приятия	Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб.	Сумма освоения, млн. руб.			
			2013	2014	2015	2016
1	Замена трубопрово- дов	1,5				
2	Замена водонапорных башен (без учёта мон- тажа)	0,9				
3	Установка системы водоочистки	1,50				

Глава 9. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Водоотведение Коршикского сельского поселения осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем.

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Водоотведение в с. Коршик осуществляется по централизованной схеме. На момент обследования к канализационной сети были подключены общественные здания и жилые дома.

Жилая застройка остальных населенных пунктов оборудована надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод.

В с. Коршик централизованное водоотведение от населения и общественных зданий осуществляет ООО ЖКХ «Коршикское».

Водоотведение ведется системой самотечных и напорных трубопроводов на очистные сооружения.

9.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений

На момент обследования очистные сооружения находились в исправном состоянии.

9.3. Описание технологических зон водоотведения

Деление на технологические зоны отсутствует, ввиду отсутствия очистного сооружения.

9.4. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод

Система утилизации осадка сточных вод отсутствует.

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них

Канализационные сети выполнены чугунных труб диаметром 150мм, керамических труб диаметром 250 мм общей протяженностью 3,7 км. Прокладка водопровода проводилась в 1980х годах.

Сведения о канализации населенных пунктов представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Сведения о канализации населенных пунктов

Населенный пункт	Сеть канализации	Приемник сточных вод
с. Коршик	Канализационная сеть из керамических, труб Ø 250 мм чугунных, труб Ø 150 мм, общая протяженность 3,7 км.	Очистные сооружения

Общий износ канализационных сетей в Коршикском СП составляет 70%. Трубопроводы канализации сильно изношены. При сильном износе возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно в подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питьевые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как в канализационных стоках значительно превышены микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели.

Нормативный срок службы канализационных труб составляет 30 лет для асбестоцементных канализационных труб и 50 лет для чугунных труб. Рекомендуется замена магистральных труб на поливинилхлоридные трубы наружной прокладки.

9.6. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В виду большого износа канализационных труб возможны протечки неочищенных стоков, что обуславливает низкую надежность и безопасность канализационной системы. Управление потоками канализационных стоков отсутствует.

9.7. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду

В момент обследования централизованная сеть водоотведения была подключена к очистным сооружениям. Очистные сооружения исправны и функционируют. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку.

В месте выпуска сточных вод установлен контроль качества сточных вод.

9.8. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения

В состав Коршикского сельского поселения входит 10 населённых пунктов, не имеющих централизованной канализации. Автономные системы очистки сточных вод отсутствуют.

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования

В Коршикском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;
2. Отсутствие систем централизованной канализации (или систем автономной канализации) во многих населенных пунктах, создающих эпидемиологическую опасность для населения и приводящих к большому загрязнению водоемов и почв.

Глава 10. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализированной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя.

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Централизованная система водоотведения в Коршикском СП присутствует только в с. Коршик. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

Населенный пункт	с. Коршик
Получено потребителем, м ³	70580
Отведено в централизованную канализацию, м ³	36700*
Отведено в выгреба, м ³	21340*

*не все потребители подключены к централизованной системе водоотведения.

10.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа (поверхностно-ливневые) не поступают в централизованную канализационную систему.

10.3. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения

Централизованные канализационные стоки поступают на очистные сооружения.

Оставшаяся часть жителей пользуется выгребными ямами либо автономными системами очистки сточных вод (септики либо резервуары-отстойники). Использование выгребных ям крайне нежелательно, поскольку создается благоприятная среда для зарождения опасных бактерий и вирусов. Поскольку ямы негерметичны, существует опасность попадания в неё грунтовых вод, с последующим проникновением нечистот в скважину для забора воды.

10.4. Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита

В период с 2014 по 2028 годы ожидается уменьшение объемов по приему сточных вод от населения, в связи с уменьшением количества потребленной воды.

Глава 11. Перспективные расчетные расходы сточных вод

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и составляет на 2013 г. 36700 м³, в средние сутки 100 м³. Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализированной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 40 л/сут на одного жителя.

11.2. Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений

Водоотведение на территории Коршикского СП осуществляет ООО ЖКХ «Коршикское».

Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений на территории Коршикского СП не ведётся в виду одного очистного сооружения.

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений

Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализированной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 40 л/сут на одного жителя.

Расчетное (прогнозное) водоотведение Коршикского СП приведено в таблице 11.1

Таблица 11.1 - Расчетное (прогнозное) водоотведение Коршикского СП

№ п/п	Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования	Первая очередь 2015 г.		Расчетный срок 2028г.	
		В средние сутки, м ³ /сут	В сутки максимального водоотведения, м ³ /сут	В средние сутки, м ³ /сут	В сутки максимального водоотведения, м ³ /сут
1	с. Коршик	100,00	120	85	102
Итого:		100,00	120	85	102

Глава 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

12.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки

Развитие систем канализации предусматривается в с. Коршик.

В с. Коршик предусматривается сохранение существующей канализационной системы, а также расширение сети к объектам имеющим централизованное водоснабжение.

При отсутствии возможности подключения данных объектов предусматривается устройство станций (индивидуальных) биологической очистки воды.

В остальных населенных пунктах сельского поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- Устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт;
- Устройство накопителей сточных вод (выгребы). Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностьные водоемы

Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностьные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями «Охраны поверхностных вод от загрязнения» СанПиН 4630-88.

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт

Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/сут и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3,0 м от

поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м от поверхности земли.

- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м от поверхности земли.

Септики

В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а также частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод.

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка.

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать не менее 5,0 м.

Объем септика следует принимать равным 2,5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20%.

При расходе сточных вод до 1,0 м³/сут. септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема.

Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике.

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм.

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ.

Накопители сточных вод (выгреба)

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

Накопитель изготавливается из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более 3 л/(м² сут).

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками.

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения.

На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм выше планировочной отметки земли.

Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды.

Автономные установки очистки сточных вод

Автономные установки очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления, обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка очистная система «устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания; при наличии поверхностного водоема выпуск сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

12.2. Сведения о действующих объектах, планируемых к реконструкции для обеспечения транспортировки и очистки

Протяженность канализационных сетей составляет 3,7 км. Прокладка канализации проводилась в 1980х годах. Общий износ канализационных сетей составляет 70%. Для обеспечения нормативной надежности рекомендуется строительство 5 км новых уличных сетей канализации, с увеличением пропускной способности для объектов централизованного водоснабжения, не подключенных на данный момент к централизованной системе канализации.

12.3.Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации в с. Коршик, отсутствуют.

Глава 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

13.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения

Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитриде нитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Для достижения нормативных показателей качества воды после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации. Во исполнение требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Установка УФ оборудования позволит повысить эффективность обеззараживания сточной воды.

13.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод

Сброс в водоемы сточных вод без предварительной очистки от взвешенных иловых частиц, обеззараживания от патогенной микрофлоры и избытка содержания химических ингредиентов в России запрещен законодательством.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду, необходимо внедрение системы для обезвоживания отбросов.

**Глава 14. Оценка капитальных вложений в новое строительство,
реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем
водоотведения**

Таблица 14.1 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Ориентировочный объ- ем инвестиций, млн. руб.	Сумма освоения, млн. руб.			
			2013	2014	2015	2016
1	Прокладка нового трубопровода	10				
2	Замена морально устаревшего оборудования на очистных сооружений	20,60				
3	Установка автономных систем канализаций	1,95				
4	Установка приборов учёта принимаемых сточных вод	0,05				